
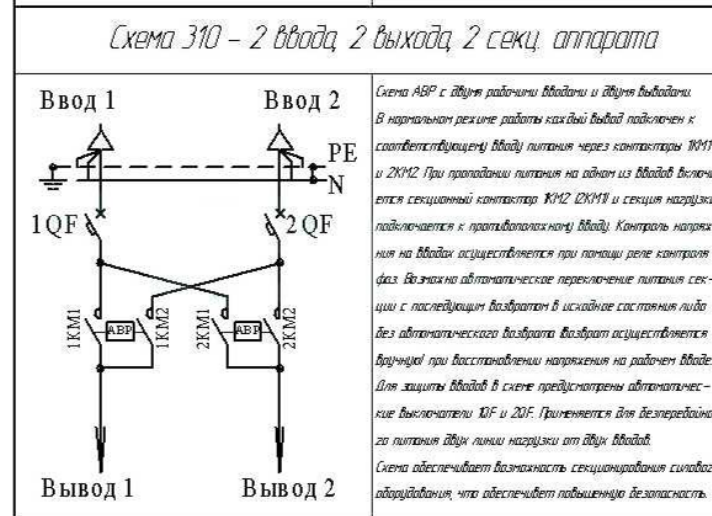
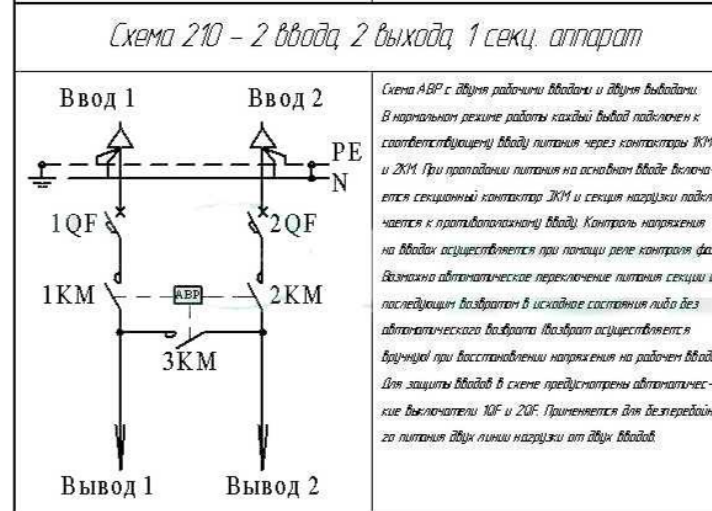





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

№	ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ		ОТВЕТЫ
1	Наименование и номер шкафа, панели		
2	Номинальный ток ввода, А		
3	Номинальное напряжение, В		
4	Напряжение цепей управления, В		
5	Номер схемы первичных соединений (см. приложение №1)		
6	Наличие дополнительного ввода от ДГУ; мощность ДГУ		
7	Количество отходящих присоединений		
8	Включение резервного напряжения	При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода	☐ Да ☐ Нет
		При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе	☐ Да ☐ Нет
		При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы:	☐ Да ☐ Нет
		- верхний предел, % от $U_{ном}$	
		- нижний предел, % от $U_{ном}$	
9	Возврат на основной ввод	Автоматический	☐ Да ☐ Нет
		Ручной	☐ Да ☐ Нет
10	Контроль параметров резервного ввода		☐ Да ☐ Нет
11	Задержка времени при переключении	- на резервный ввод, сек.	
		- на возврат на основной ввод, сек.	
12	Ввод	- количество	
		- расположение	☐ Сверху ☐ Снизу ☐ Сбоку
13	Выводы	- количество	
		- расположение	☐ Сверху ☐ Снизу ☐ Сбоку
14	Наличие устройств сигнализации и контроля	- вольтметр	☐ Да ☐ Нет
		- амперметр	☐ Да ☐ Нет
		- светосигнальная арматура	☐ Да ☐ Нет
15	Степень защиты, IP		
16	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 УХЛ4 или другое		
17	Габаритные размеры, (не более) мм		В _____ Ш _____ Г _____
18	Исполнение	- напольное	☐ Да ☐ Нет
		- навесное	☐ Да ☐ Нет
		- встроенное	☐ Да ☐ Нет
19	Комплектация аппаратной части: указать производителя (бренд)		
ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ			
Наименование заказчика			
Адрес и контактные данные заказчика			

Схемы АВР на электромагнитных контакторах (применяются на токи до 400А)

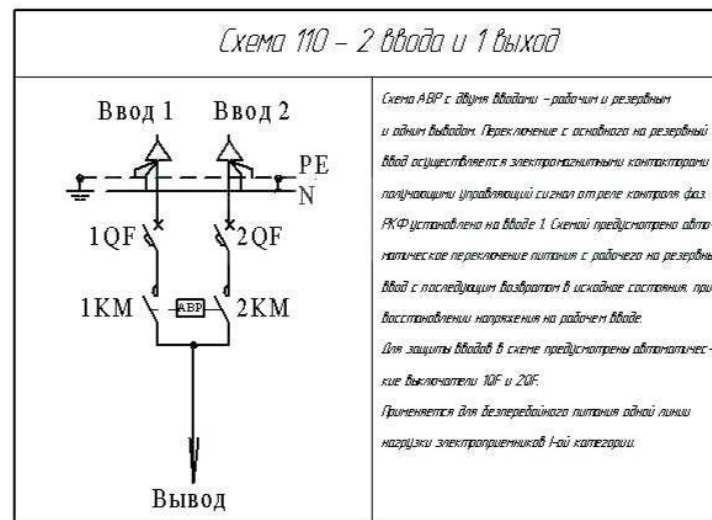

Схемы АВР на автоматических выключателях с электроприводами (применяются на токи от 250А до 6300А)

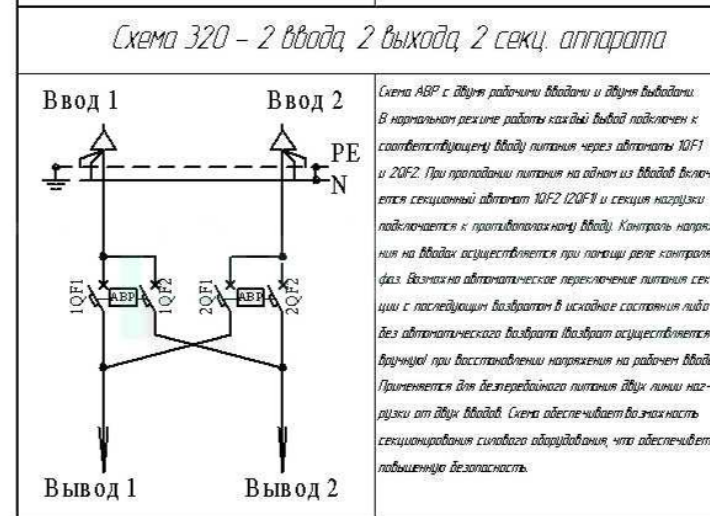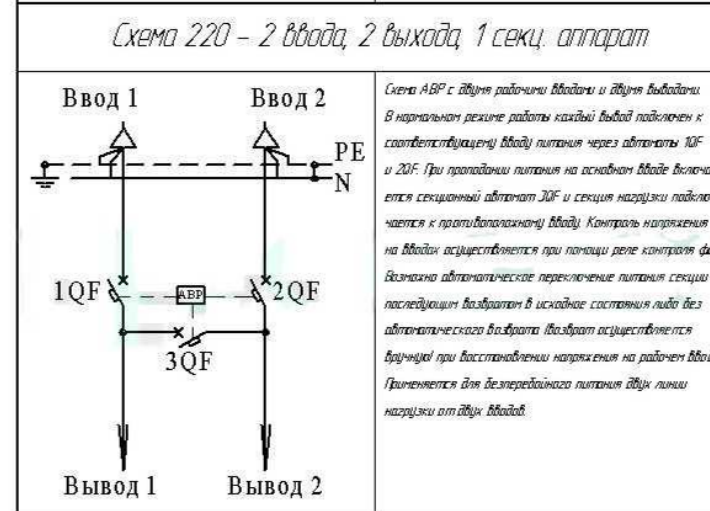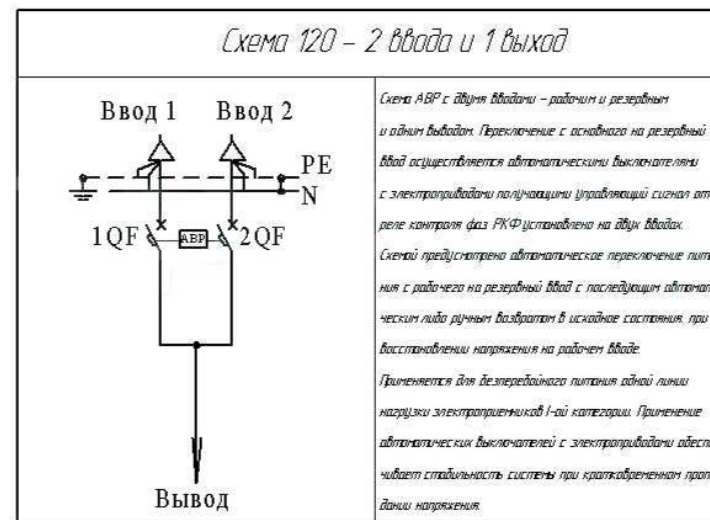

Схемы АВР на реверсивных рубильниках с электроприводами (применяются на токи от 160А до 2500А)



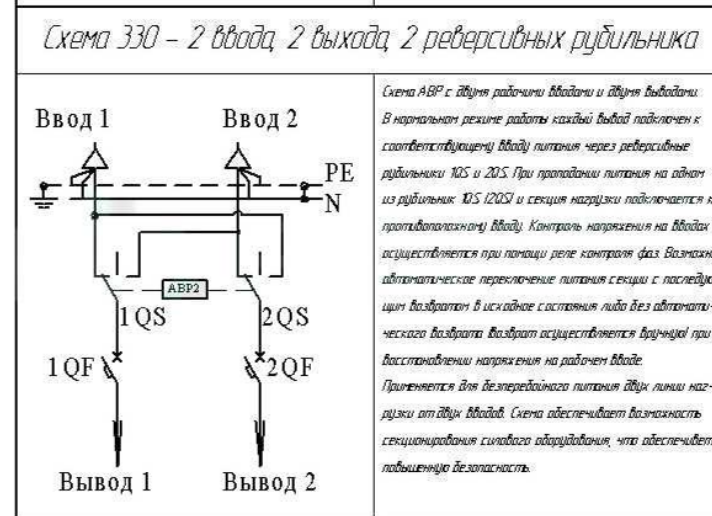


Схема АВР особой группы I-категории на автоматических выключателях и выключателях нагрузки с электроприводами (применяются на токи от 250А до 2500А)

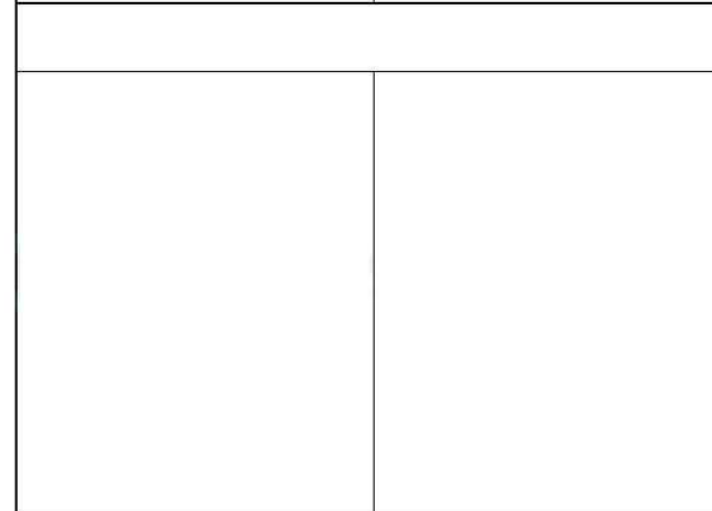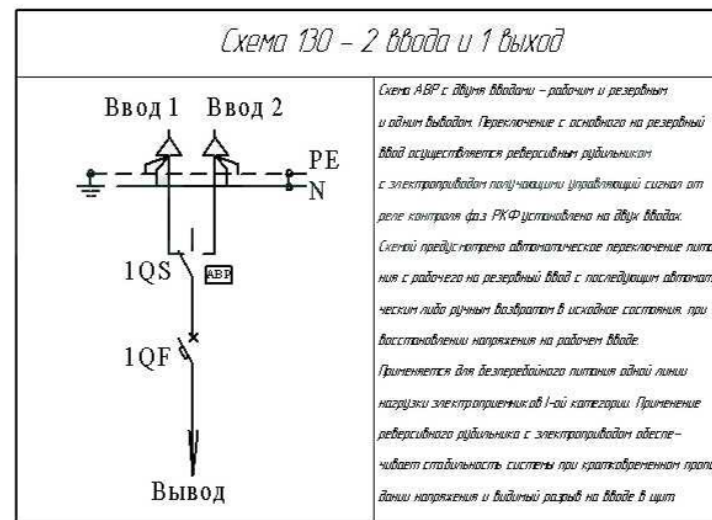